
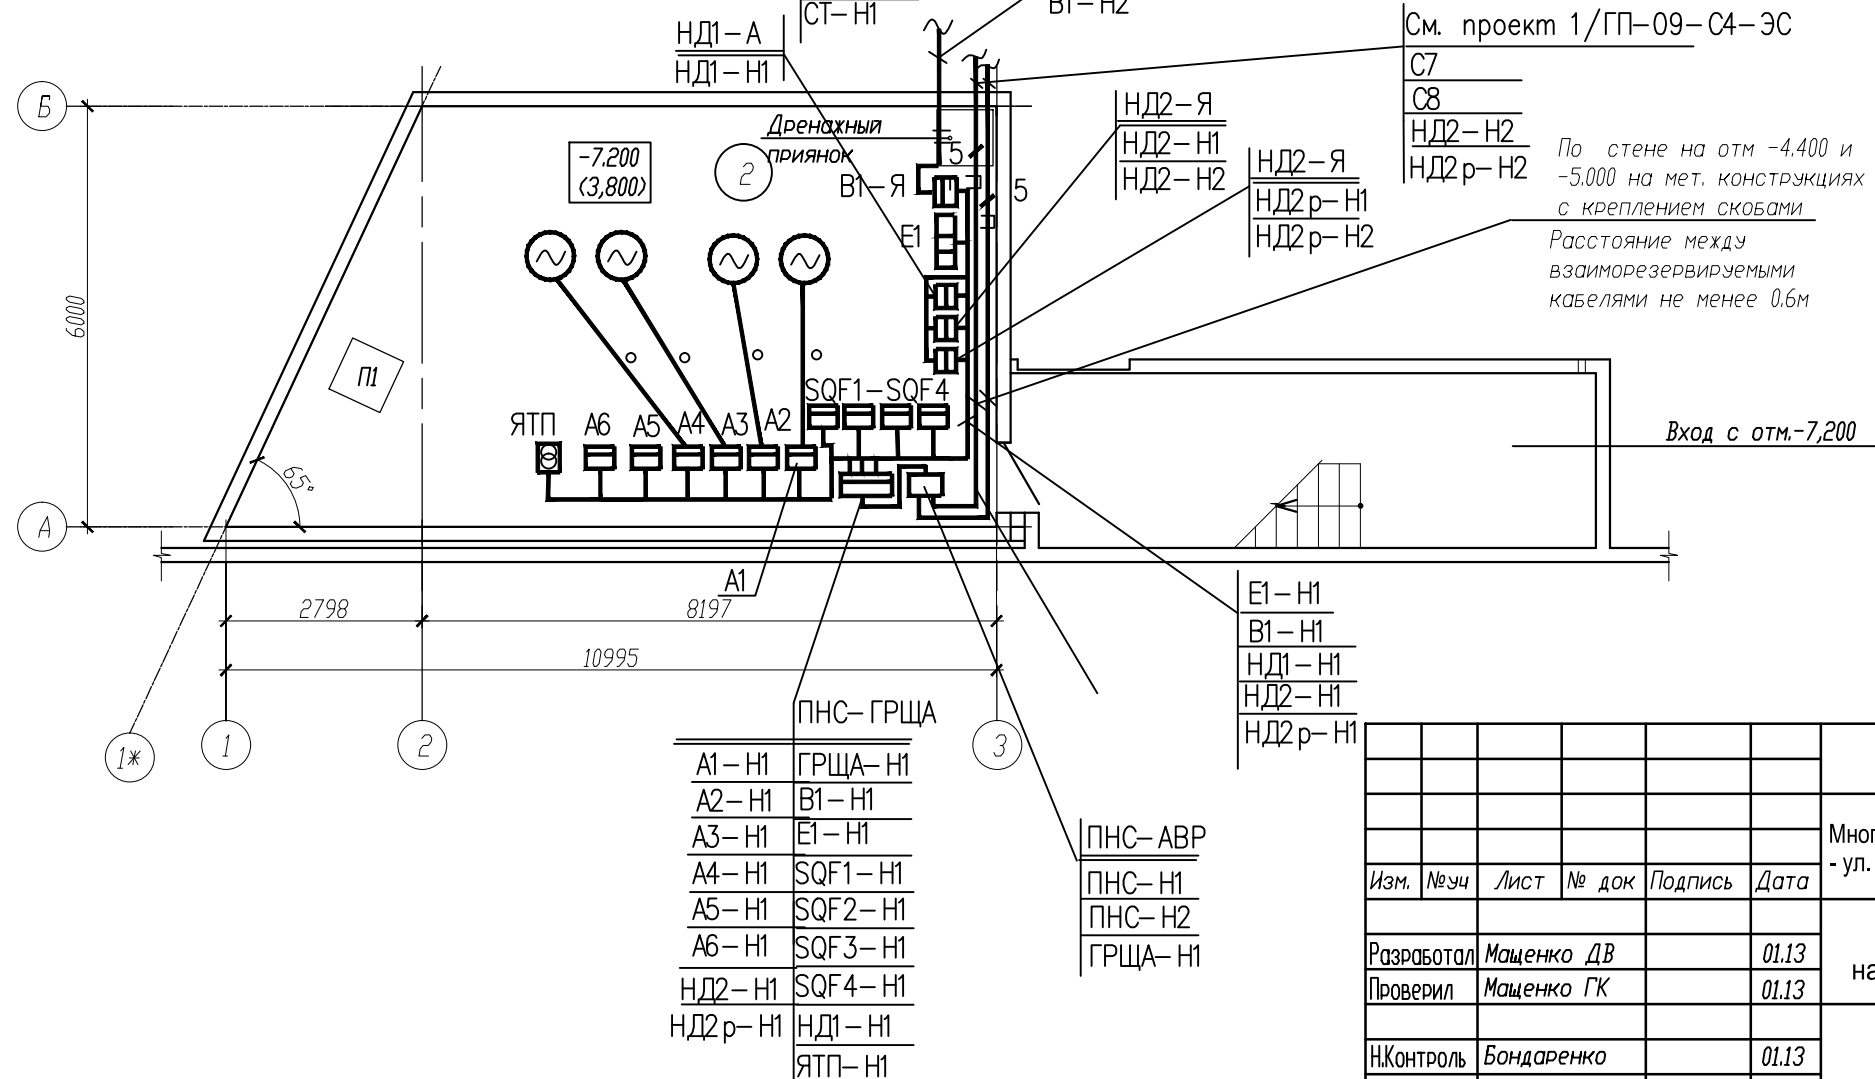



Согласовано					
Взамен инв. №					
Подпись и дата					
Или № подл.					



Экспликация помещения


Номер помещения	Наименование	Категория помещ.	Площадь м²
2	Насосная станция пожаротушения	Д	57,60

Схема подключения аварийного светильника



Примечания

- Кабели через деформационный шов проложить с небольшим запасом по длине
- Щиты, питающие противопожарные нагрузки, выкрасить в красный цвет.



1/ГП-09-2-ЭМ

Многофункциональный комплекс в районе ул. Набережная адмирала Серебрякова - ул. Исаева-ул. Шевченко-Акваларк в г. Новороссийске. Корректировка.1-й этап.

Изм.	№уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Машенко ДВ				01.13
Проверил	Машенко ГК				01.13
Н.Контроль	Бондаренко				01.13

Система электроснабжения
насосной станции пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Силовое оборудование.
Электроосвещение.
План на отм -7,200.

ООО "ЮгСтройПроект"